



CAIXA EM POLIETILENO - CAP. 500 LITROS
COM TAMPA.

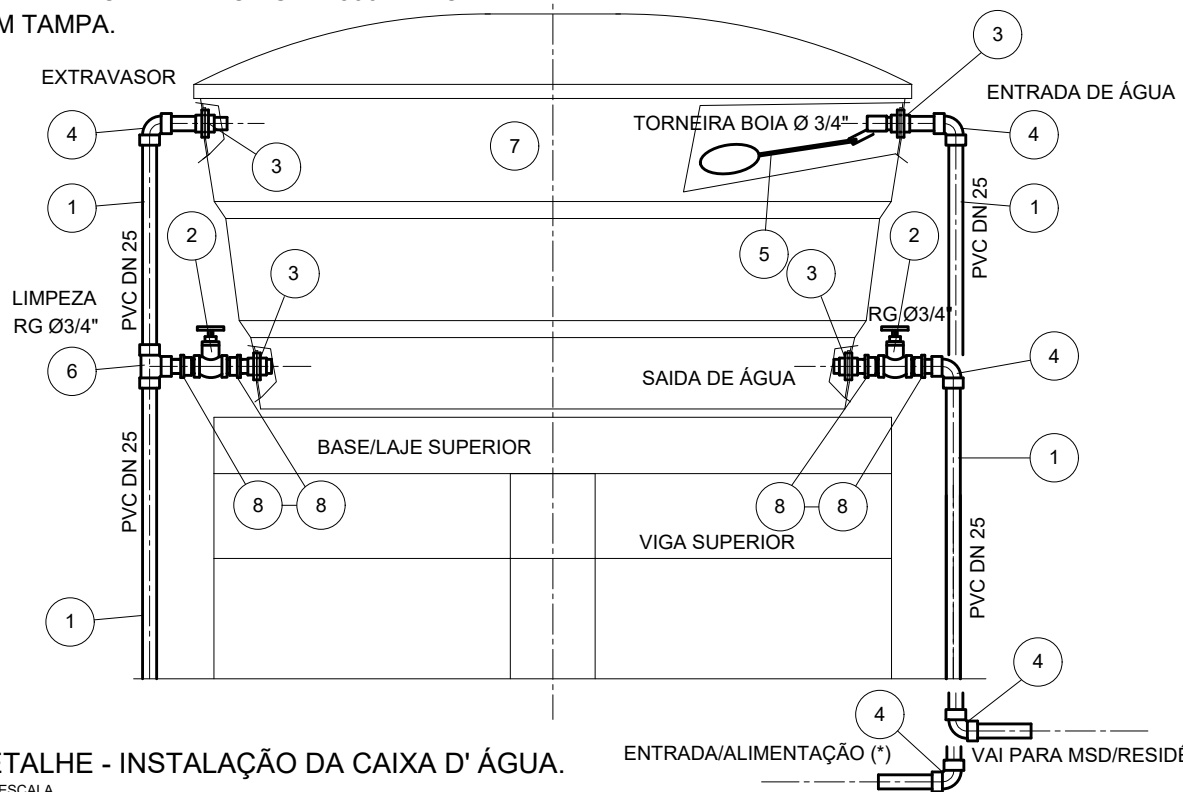

DETALHE - INSTALAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA.


SEM ESCALA



ITEM	MATERIAL / DISCRIMINAÇÃO	QTDE/UN.
1	TUBO EM PVC SOLD. DN 25 - BARRA COM 6,00 M	03(*)
2	REGISTRO 25 MM - 3/4"	02
3	ADAPTADOR SOLD. COM ANEL PARA CX D'ÁGUA - PVD DN 25	04
4	JOELHO 90° SOLDAVEL - PVC DN 25	05
5	TORNEIRA BÓIA - Ø 3/4"	01
6	TÊ SOLDAVEL - PVC DN 25.	01
7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO - CAPAC. 500 LITROS.	01
8	ADAPTADOR BOLSA/ROSCA - PVC DN 25 - 3/4"	04
9	LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA	01
S/N	ABRAÇADEIRA TIPO "U" PARA CANO 25 MM - Ø 3/4" COM BUCHA DE NYLON Ø 8 MM E PARAFUSOS.	12 (CONJ.)
S/N	ADESIVO PLASTICO PARA PVC - BISNAGA 75 G.	01
S/N	FITA VEDA ROSCA - 18 MM.	01

DETALHE - TORRE DE ELEVAÇÃO - TIPO 02

SEM ESCALA - VER PROJETO ESTRUTURAL/EXECUÇÃO.



DESENHO ESQUEMÁTICO - EXECUÇÃO DA TORRE DE ELEVÇÃO

NOTAS:

- AS TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA (TUBUL. VERTICAL) DEVERÃO SER FIXADAS NA LATERAL DA TORRE DE ELEVAÇÃO COM ABRAÇADEIRAS.
- (*) A LOCAÇÃO DA TORRE E OS COMPRIMENTOS DAS INTERLIGAÇÕES DEVERÃO SER OBSERVADOS, CONFORME AVALIAÇÕES NO LOCAL.



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PROJETO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

RESERVATÓRIO ELEVADO TORRE DE ELEVAÇÃO - TIPO 02 LIGAÇÕES HIDRAÚICAS

FL.N°/N°FL.

3/3

DATA

ESCALA:

INDICADA

VISTO:

MSD2019

OBS.: AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.